

[illegible]

SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO
 Quadro de Medição existente
 Entrada de energia existente

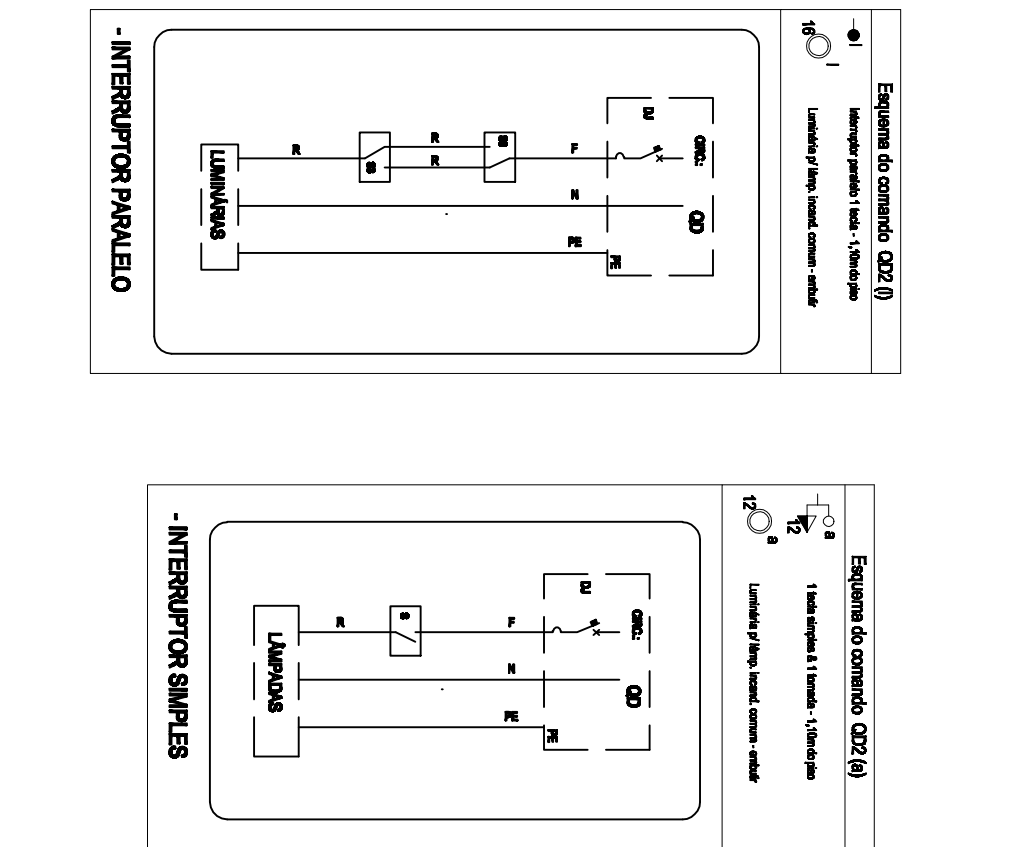
CHACARA, 75-3-3-3
 SETOR, II-E
 CAPINEMA - PI

Legenda:
 F-F: FASE-FASE
 F-T: FASE-TERRELO
 B: BOMBA
 B-T: BOMBA-TERRELO
 F-M: FASE-MOTOR
 F-N: FASE-NEUTRO
 F-NT: FASE-NEUTRO-TERRELO

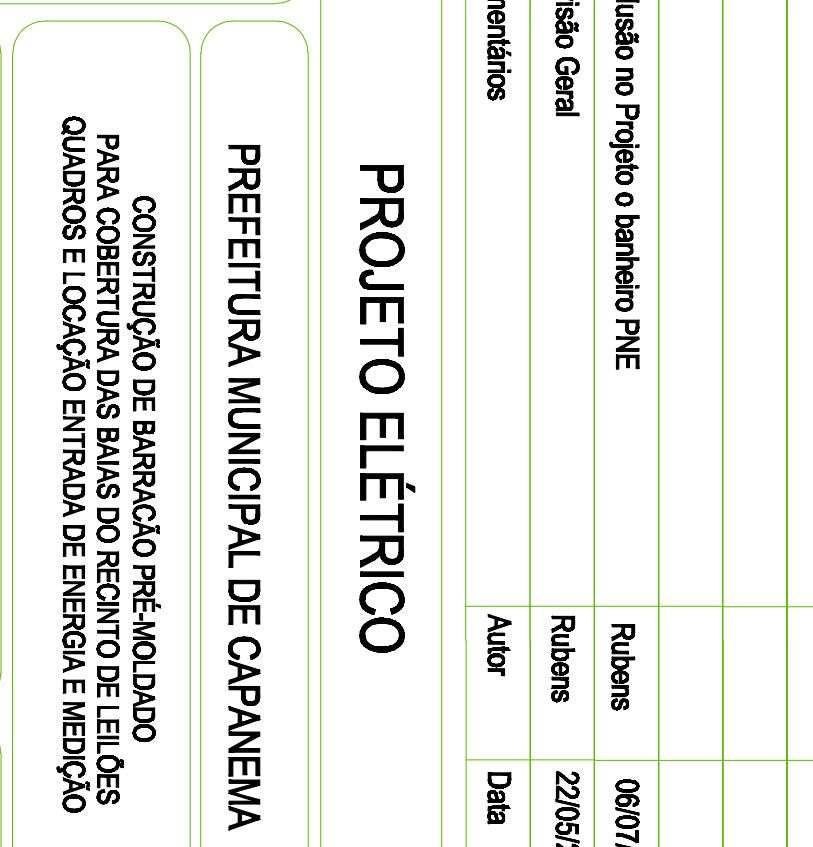
Circuito	Tensão (V)	Amperagem (A)	Consumo (W)
F-F	220 V	18	100
F-T	220 V	18	100
B	220 V	18	100
B-T	220 V	18	100
F-M	220 V	18	100
F-N	220 V	18	100
F-NT	220 V	18	100

Detalhe da Entrada de Energia

Eng.º Carlos Roberto de Souza
 Eng.º Carlos Roberto de Souza

[illegible]

Revisões da

[illegible]

NEMA

LÔES
DIÇÃO

Desa

Escala:
indicada

02/02